

CENTRALA KLIMATYZACYJNA
Nr oferty: 308/PA/22
Pytający:
Obiekt: Osiedle Jurajskie Kraków
2022-11-10

SPS-MINIBOX-N-2 P-A-NE-

podwieszana



NAWIEW

Wydatek powietrza	470 [m ³ /h]
Spręż dyspozycyjny	300 [Pa]
Spręż statyczny całkowity	396 [Pa]

Filtr wstępny	FD-275x235x25-G4 ISO Coarse 65%	96 [Pa]
----------------------	--	----------------

Nagrzewnica elektryczna

Temp./wilg. przed nagrzewnicą	-20 [°C]	
Temp. za nagrzewnicą	8 [°C]	
Moc teoretyczna	4,4 [kW]	
Moc zainstalowana	6 [kW]	minimalny wydatek na nawiewie 400 m ³ /h
Kod do zamówienia	T6	
Sposób regulacji	Płynna	

Wentylator z silnikiem EC

Moc silnika	0,17 [kW]
Prędkość obrotowa	2107 rpm
Natężenie prądu	0,63 [A]
Zasilanie	1f/200-230 [V]
Napięcie sterujące	5,3 [V]
Stopień ochrony silnika	IP54

Rozdzielnica	A-1-0-2P	1
Sterownik	CAREL	1
Czujnik temp. Nawiewu	czujnik na przewodzie	1
Czujnik temp. Zewnętrznej	czujnik na przewodzie	1
Panel sterujący	th-tune ATC4001AW0	1

CENTRALA WYPOSAŻONA W:

- wentylator z silnikami EC
- punkt pracy wentylatora generowany z wyjścia AO sterownika (min.prędkość powietrza 1,5m/s)
- panel sterujący th-tune współpracuje ze sterownikiem zainstalowanym w rozdzielnicie z możliwością:
 - wyłączenia, załączenie centrali lub przełączenia w tryb auto, nastawy wymaganych parametrów, inf.o stanach awaryjnych
- pomiar temp. Nawiewu
- nagrzewnica elektryczna sterowana płynnie
- Modbus i Webserwer, rozdzielnia zasilana 400V

UWAGI KONSTRUKCYJNE:


Obsługa podzespołów od spodu urządzenia (wykonanie podwieszane) lub od góry urządzenia (wykonanie stojące) poprzez panele zdejmowane lub drzwi

Panele zdejmowane:

- na dociskach zabezpieczonych poprzez paski jako standard lub drzwi (jako opcja) - (wykonanie podwieszane)
- na dociskach - (wykonanie stojące)

Obudowa rozdzielnic elektrycznej montowana na stronie bocznej wylotu nawiewu (jako opcja wyprowadzenie do kasetki i rozdzielnia luzem)

RYSUNEK:

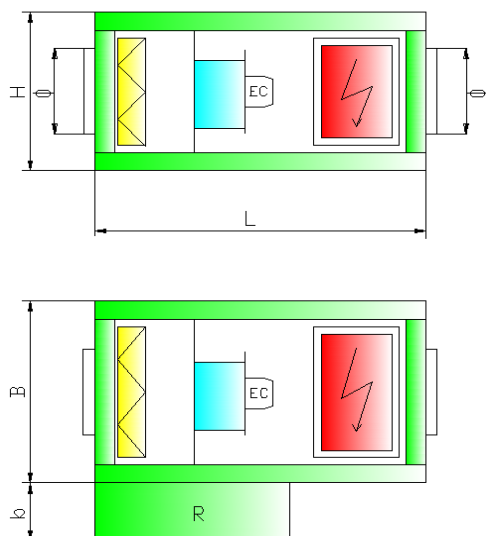

Wielkość urządzenia		2
L	[mm]	750
B	[mm]	385
b	[mm]	160
H	[mm]	300
sztucer fi	[mm]	200
waga	[kg]	34

UWAGI: